


## 在簽發消防證書過程中常見的違規事項

處所: 戲院／劇院

主題	違規事項／建議
違規事項	<b>沒有就聚氨酯乳膠家具的布料提出證明文件</b>
建議	根據發牌規定，所有聚氨酯乳膠家具應符合英國標準7176(一九九五年版)(中度危險)或英國標準7177(一九九六年版)(中度危險)。要完全符合有關聚氨酯乳膠家具的規定，必須提供本處認可測試機構的測試證明書、供應商或製造商發票，以供查核。
違規事項	<b>沒有文件證明副照明系統符合認可標準及FS251顯示不足夠資料</b>
建議	申請人應出示證明文件，例如產品的測試報告/證書等，證明緊急照明系統符合認可或可予接受的標準，以供查核。該緊急照明燈之牌子，型號及數量需列明在FS 251 上。
違規事項	<b>走火通道照明不足</b>
建議	走火通道有充足的照明，是住用人在緊急事故時安全疏散的關鍵。加裝緊急照明系統或加強現有的照明系統，均可改善照明不足的問題。
違規事項	<b>出口指示牌不符合消防安全規定</b>
建議	出口指示牌的設計須符合現行的消防安全規定。

常見的違規事項的例子

聚氨酯乳膠家具不符合英國標準7176(一九九五年版)(中度危險)或英國標準7177(一九九六年版)(中度危險)

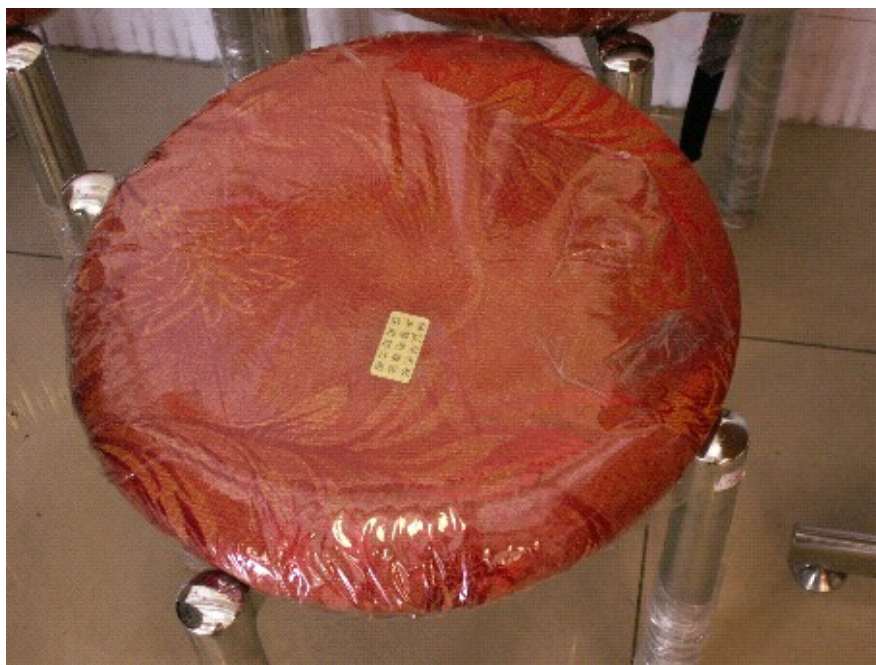

聚氨酯乳膠家具符合英國標準7176(一九九五年版)(中度危險)或英國標準7177(一九九六年版)(中度危險)



出口指示牌不符合消防安全規定



出口指示牌符合消防安全規定

