

قانون سازی کی ترمیم کے ذریعے رکاوٹوں کو دور کرنا

قانون سازی میں ترمیم کے بعد، اس طرح کے قابل منتقل آلات کے مالکان اسے بر وقت موثر قابل استعمال حالت میں رکھنے اور بر 12 ماہ میں کم از کم ایک بار RFSIC سے اس کا معائنه کرنے کے قانونی فرض سے آزاد ہون گے۔

قابل منتقل آلات کی منظوری کا طریقہ کار

- قابل منتقل آلات فائر سروس کا کوئی بھی آہے یعنی جو آگ بجهانے، اس پر دھوا بولنے، اسے روکنے یا کم کرنے کے مقاصد کے لیے ایک آزاد یونٹ کے طور پر تیار، استعمال یا ڈیزائن کیا گیا ہے۔
- مصنوعات کی کارکردگی اور تحفظ کے دفاع کے لیے، تمام قابل منتقل آلات بانگ کانگ میں فروخت یا فراہم کرنے سے پہلے فائر سروسز کے ڈائیریکٹر سے منظور شدہ ہوں گے۔
- منظور شدہ قابل منتقل آلات کی فہرست ڈائیریکٹر کے ذریعہ رکھی جائے گی اور عوامی حوالہ کے لیے بر سال میں کم از کم ایک بار سرکاری گزٹ میں شائع کی جائے گی۔



یہ استثنی ان پر لاگو نہیں ہے:



- کم از کم فائر سروس کی تنصیبات و آلات کے ضابطہ کے مطابق نصب قابل منتقل آہے



- احاطے جن کے لیے مختلف قانون سازی کے تحت لائسنس یا رجسٹریشن حاصل کرنا ضروری ہے۔



- قابل منتقل آہے رضاکارانہ طور پر رباءشی عمارت کے مشترکہ علاقے پر نصب کیے جاتے ہیں، جیسے مشترکہ رابداری، لابی، سیڑھیاں وغیرہ۔

قابل منتقل آلات کی جانچ




- اس بات کو یقینی بنائے کہ لیے کہ قابل منتقل آلات موثرکام کر رہے ہیں، FSD رپائشی احاطے میں نصب قابل منتقل آلات کے مالکان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ باقاعدگی سے ان آلات کی خود جانچ کریں۔



- اگر آگ بجهانے والے آلات میں زنگ لگنے، رسنے یا ٹوٹنے کی نشاندہی ہوتی ہے، تو اسے فوری طور پر استعمال کرنا بند کر دیں اور رجسٹرڈ فائر سروس کی تنصیب کے ٹھیکیداروں کے ذریعے تفصیلی معائنه کا بندوبست کریں۔



ربائیشی احاطے میں قابل منتقل آلات کے وسیع تر رضاکارانہ استعمال کو فروع دینا

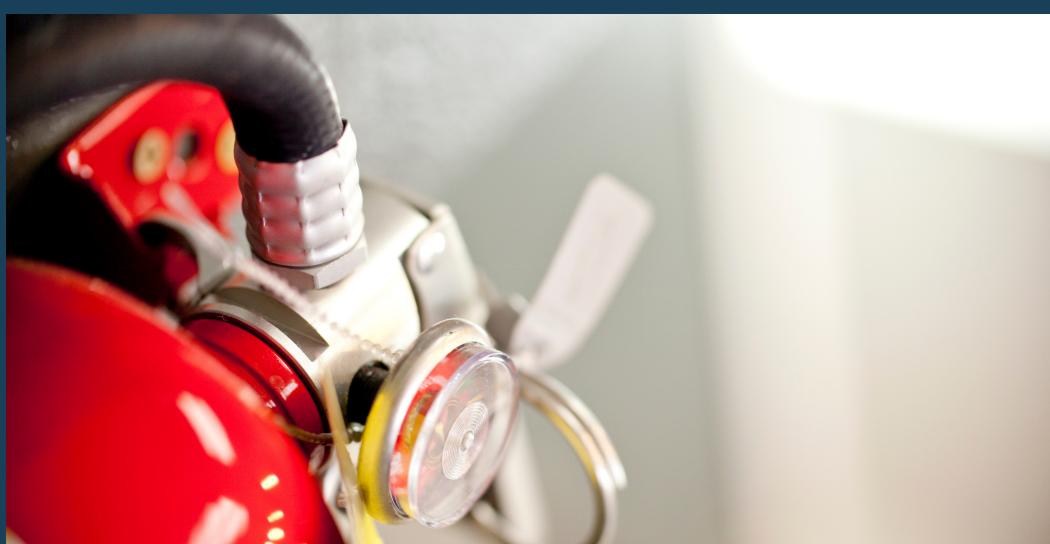

بانگ کانگ فائر سروسز ڈیپارٹمنٹ



آزادانہ طور پر آگ کا سراغ لگانے والے آلات (Fائز ڈیکٹرز) کے وسیع تر استعمال کو فروغ دینا

- فائز سروس (تنصیبات و آلات) کے ضوابط میں 2021 میں ترمیم کی گئی تھی کہ کسی بھی عمارت / احاطے کے مالکان / مکینوں کو کسی بھی آزادانہ طور پر آگ کا سراغ لگانے والے آلات جو رضاکارانہ طور پر نصب کیے گئے ہیں، کی تنصیب، دیکھ بھال، معائنه یا مرمت کے لیے رجسٹرڈ فائز سروس کی تنصیب کے ٹھیکیداروں کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں بوگی۔
- اس کے علاوہ، اس طرح کے آلات کے مالکان کو اس طرح کے آلات کو بر وقت موثر قابل استعمال حالت میں رکھنے اور بـ 12 ماہ میں کم از کم ایک بار RFSICs سے ان کا معائنه کرانے کے قانونی فرض سے بھی مستثنی کیا جائے گا۔

