


(2022 年5 月5 日)

第69次通风装置联络小组会议摘要


2	<p><u>上次会议产生的事项</u></p> <p>2.1 检阅防护范围内有关防火和防烟的防护要求</p> <p>香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)微调了一套示意图，以说明在不同情况下间隔墙防火闸的典型设置，以及在防护门廊/防护范围内的防火天花板上的防火和防烟闸在不同情况下的示例，向通风装置联络小组(VILG)征询意见。经过讨论，这些示意图须视乎修订消防处通函第4/96 第XI 部分中的相关条款而定，并同意在稍后定稿。</p>
2.2.	<p><u>牌照处所内通风系统验收检查</u></p> <p>香港注册通风系统承建商协会(HKRVCA)对《牌照处所通风系统检查安排指引图》进行了微调。会议上收集了一些意见，原则上同意将指引图附在会议记录作为附件一。安装在牌照处所外共用风槽内的防火闸应不包括在验收检查范围，共用风槽包括第一个分叉风槽位置应在提交的通风图中标明。</p>
2.3	<p><u>检阅消防处通函第4/96第XI部份</u></p> <p>有关防护范围的防火和防烟闸已讨论并最终解决。《机械通风系统消防安全规定》的最终草案将发布以征求意见。电池房的机械通风系统消防安全规定将会分开处理。危险品的消防安全规定已在新出版的《申请危险品牌照及批准指南》发出。</p>

附件 1 --- 牌照处所通风系统合规检查安排指引图


牌照处所通风系统合规检查安排指引图

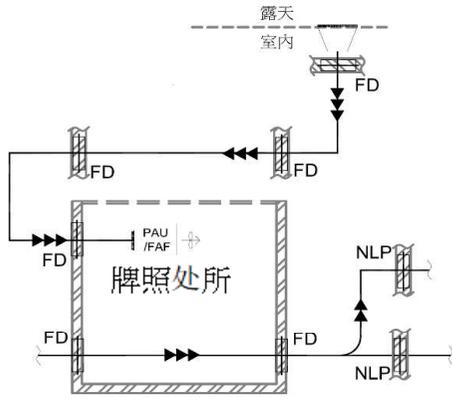


示意图"1"

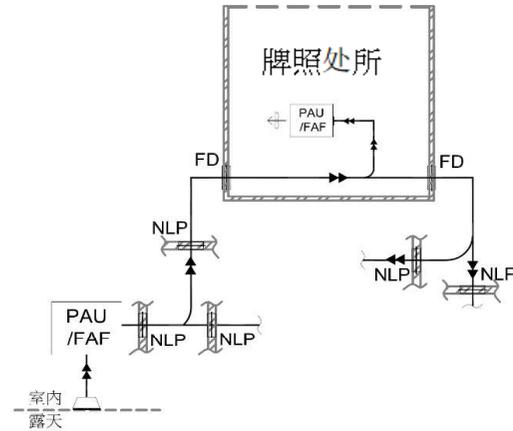

示意图"2"

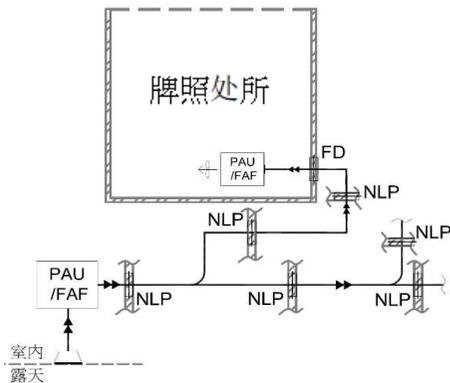

示意图"3"

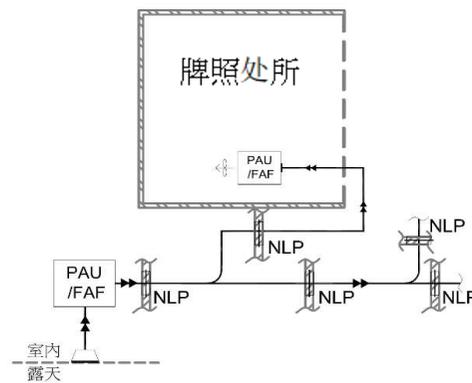

示意图"4"

通风系统合规检查范围：

- 1) 安装在牌照处所范围内的通风系统及其防火闸
- 2) 安装在从露天连接到牌照处所的专用通风风槽的通风系统及其防火闸

注释：

- 1) 示意图1-4 显示在各种可能的情况下，牌照处所的一般通风系统合规检查安排
- 2) 应在提交的图纸中注明，不需要在通风系统合规检查的防火闸应标记为“NLP”

图例：

-  FD 牌照处所通风系统合规检查范围内的防火闸需由注册专门承建商(通风系统类别)检查及核证
-  NLP 不需要在牌照处所通风系统合规检查的防火闸(非牌照区域)
-  具有耐火时效的间隔
-  不具耐火时效的间隔
-  牌照处所
-  PAU/FAF 通风系统设备